






## RPO-02 (centrala serii 4000)

\* BRAK PRZYCISKU RPO-02  
REZYSTORY 6K2 NA ZACISKACH:  
2 0 - 2 1 i 2 0 - 2 2

ZWORA JP1 i JP2 w OSTATNIM RPO-02

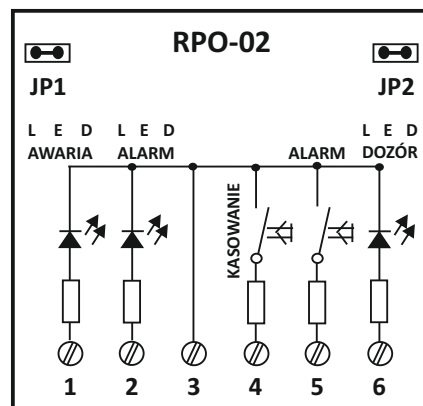


ZWORA JP1 i JP2 w OSTATNIM RPO-02

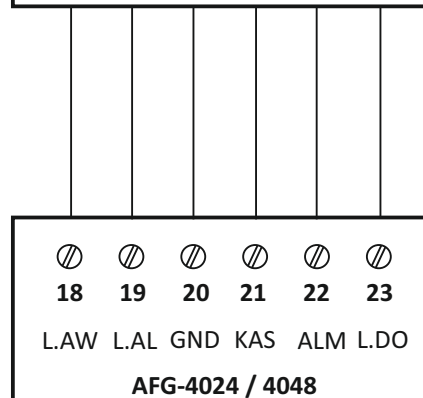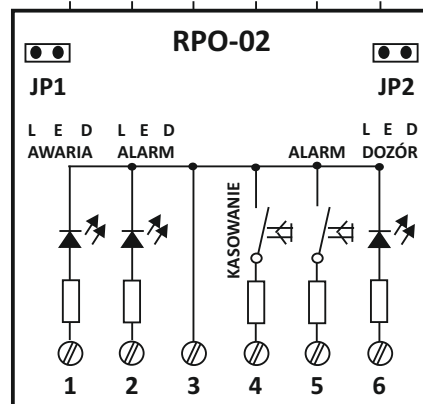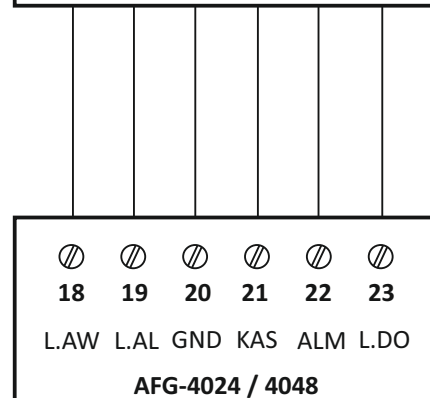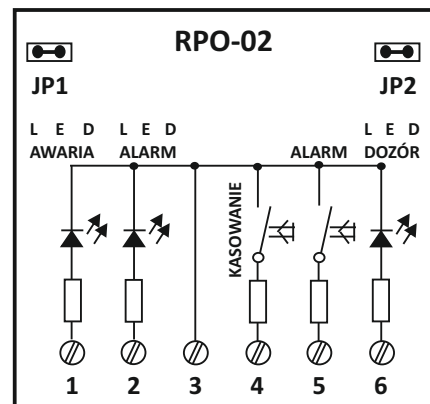

## RPO-02/7P (centrala serii 2004)

\* BRAK PRZYCISKU RPO-02/7P  
REZYSTORY 6K2 NA ZACISKACH:  
1 4 - 1 8

Zwora zwarta w ostatnim RPO-02/7P

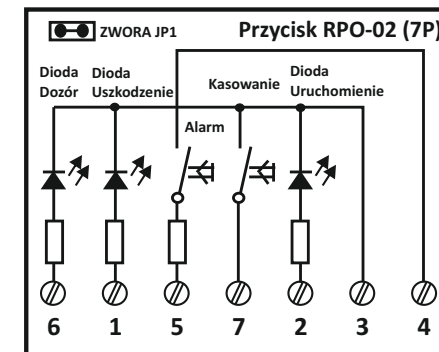

Zwora zwarta w ostatnim RPO-02

